



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

(Government of India, Ministry of Power)



Form II
[See Regulation 7]

Permission/renewal of permission to affix label on Distribution Transformer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Distribution Transformer) Regulations, 2022.

No. BEE/SEL/03/0403/11/24/0025/DTR

Bureau of Energy Efficiency

New Delhi, Dated - 22-01-2024 18:16:37

To,

MR SHRIDHAR BIYANI [Director]

Supreme Electricals (P) Ltd.

F-409 (B), ROAD NO. 14, V.K.I.AREA, JAIPUR

JAIPUR -302013 Rajasthan

Mb:- 9001799532 Fax no:- 0141- 4022691

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Distribution Transformer) Regulations, 2022, the BUREAU hereby permits you to affix Label as per details of approvals set out in the Annexure.
2. This permission is subject to-
 - (a) the star level displayed on the label of the Distribution Transformer shall conform to energy consumption standards for Distribution Transformer notified under clause (a) of section 14 of the Act ;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of Distribution Transformer for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the Distribution Transformer at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of Distribution Transformer shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee of rupees 100 per label;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system.
 - (g) The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system.
 - (h) the permittee shall make available such other details of Distribution Transformer as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
3. This permission shall be valid for from 22nd January, 2024 to 31st December, 2024 and may be renewed as prescribed. You shall not withdraw the Distribution Transformer from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment is BEE/SEL/03/0403/11 and should appear on the label as per the approved design.
5. Where the star level plans on review is modified by the Bureau and the star level of the Distribution Transformer stand modified, You shall seek the permission a fresh.
6. Signed, sealed and dated this 22 day of 1 month 2024 year

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.

Director/ Auth. Signatory

For Secretary

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएँ

Save Energy for Benefit of Self and Nation

Signed by: Pravatansini Samal
Date: 22-01-2024 18:16:39
Approved
Director (PS) BEE



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

(Government of India, Ministry of Power)



Annexure

[See para 1 of Form II]

Details of Approvals

1. Details of the Equipment

Equipment / Type	Distribution Transformer / Oil filled naturally cooled
Make /Manufacturer/ Importer	SUPREME / Manufacturer
Model name/ Number	Supreme/315/1S
Transformer Capacity KVA	315 KVA
Voltage	Upto 11 KV
Year of manufacturing	2024
Total losses at 50% loading - Watts	1025
Total losses at 100% loading - Watts	3100

S/No	Applica tion ID	Model No.	Capacit y Rating(KVA)	Measured Values				Rated Values		Recom mende d Star Label
				Total Loss at 50% Loading (In Watts)	Total Loss at 100% Loading (In Watts)	No Load Loss (In Watts)	Load Loss(In Watts)	Total Loss at 50% Loading (In Watts)	Total Loss at 100% Loading (In Watts)	
1	152621	Supreme/ 315/1S	315	1023.3	2744.1	467.34	2276.8	1025	3100	1

2. Label Details

Equipment	Distribution Transformer
Type	Oil filled naturally cooled
Make /Manufacturer/ Importer	SUPREME / Manufacturer
Model name/ Number	Supreme/315/1S
Transformer Capacity KVA	315 KVA
Voltage	Upto 11 KV
Year of manufacturing	2024
Star level	1
Total losses at 50% loading - Watts	1025
Total losses at 100% loading - Watts	3100
Unique label series code	<u>BEE/SEL/03/0403/11</u>
Label period	01-07-2017 - 31-12-2024


3. Approved Specimen of printed label to be affixed on the Distribution Transformer

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.


Director/ Auth. Signatory

Signed by:Pravatnanalini Samal
Date:22-01-2024 18:16:39
Approved
Director (PS) BEE

स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएँ Save Energy for Benefit of Self and Nation

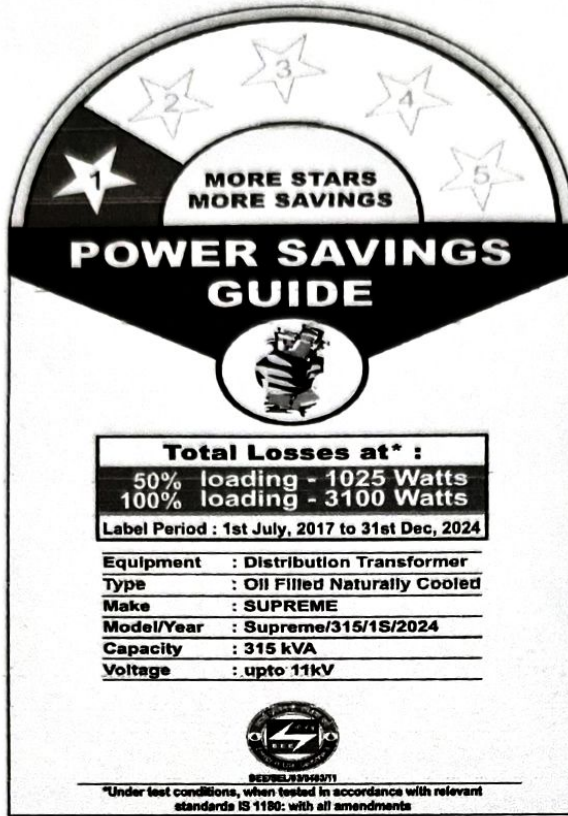

The QR Code on the approval letter is recommended to be placed just below the star label being affixed on each unit of the appliance.

The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Distribution Transformer .

4. The label design, size , colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureaus' logo shall be as specified in the schedule to the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer) Regulations, 2022.

Date:22-01-2024

Name: PRAVATANALINI SAMAL

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.

Director/ Auth. Signatory

Designation: Director

For and on behalf of: Secretary

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

प्रभातलिनी सामल
PRAVATANALINI SAMAL
निदेशक/Director
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
Bureau of Energy Efficiency
भारत सरकार/Govt. of India
विद्युत मंत्रालय/Ministry of Power
नई दिल्ली/New Delhi-110066

Signed by:Pravatinalini Samal
Date:22-01-2024 18:16:39
Approved
Director (PS) BEE

रवहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएँ Save Energy for Benefit of Self and Nation

**For any other
communication**

Address: Jaipur Branch Office-I-Prithavi
Raj Road, Opp-Bharat
Overseas Bank Limited ,C-
Scheme, Jaipur,
JAIPUR,RAJASTHAN,302001

Phone: 0141-2223282,
2223283,2223284

Fax: 01412223281

E-Mail: jbo@bis.gov.in

Web: www.bis.org.in,
www.manakonline.in

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Attachment to Licence No. CM/L- 8400070311

CM/L-No	Name of the Licensee with the Factory Address	Name of the Product	Indian Standard No.
8400070311	Supreme Electricals (P) Ltd., F-409 and F-409(B), Road No.14, V.K.I.Area,JAIPUR - 302013 , , Jaipur : 302013	Outdoor/Indoor Type Oil Immersed Distribution Transformers up to and Including 2 500 kVA, 33 kV - Specification : Part 1 Mineral Oil Immersed	IS 1180 : PART 1 : 2014

Endorsement No. 15 Dated 23-Oct-2023

Whereas, the licence was valid upto Twenty Fifth October Two Thousand Twenty Three.

Now, consequent upon renewal, the validity of the licence given in schedule of the Licence Dated 24-OCT-2023 has been extended from Twenty Fifth October Two Thousand Twenty Three to Twenty Fourth October Two Thousand Twenty Four

Other terms and conditions of licence remain same.

Branch Head (Jaipur Branch Office-I)

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002. ,9 Bahadur Shah Zafar Marg, ,DELHI,110002

Contact No: +91 11 23230131,
23233375, 23239402

Fax: +91 11 23234062, 232

Email: info@bis.gov.in

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.

Director/ Auth. Signatory

Licence Detail

CM/L- 8400070311
24/10/2024

Licence Grant Date

25/10/2016

Licence Validity

Licence Granted for Brands

N/A

Product Detail

Type	Value
Type / Size / Grade / Variety	a) Three Phase, Non- Sealed, AI Wound, Amorphous, NominalVoltage - 11 kV/433V i) EE-1, Ratings: 10 kVA (65W at 50% Load 240W at100% Load), 40 kVA (249W at 50% Load 834W at 100% Load), 63 kVA, 100kVA, 160 kVA b) Three Phase, Non- Sealed, AI Wound, CRGO, NominalVoltage - 11 kV/433V i) EE-1, Ratings: 16 kVA, 25 kVA, 40 kVA (249W at50% Load 834W at 100% Load), 63 kVA,100 kVA,160 kVA c) Three Phase, Non-Sealed, Cu Wound, CRGO, Nominal Voltage - 11 kV/433V i) EE-1, Ratings:315 kVA d) Single Phase, Sealed, AI Wound, Amorphous, Nominal Voltage-6.35 kV/240 V i) EE-1, Ratings: 5 kVA, 10 kVA, 16 kVA, 25 kVA

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.



Director/ Auth. Signatory



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Jaipur Branch Office

Address: Manak Bhawan, Prithviraj Road
C-Scheme-Jaipur, 302005

दूरभाष Phone: 01412223282, 83

फैक्स Fax: 01412223281

ई-मेल e-mail: jbo@bis.org.in

वेब web : http://www.bis.org.in

पंजीकृत/पावती

हमारा संदर्भ : JPBO/L-8400070311 / 276

दिनांक : 25/11/2020

विषय : प्रमाणन मुहर लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 8400070311 का नवीकरण
आई एस - 1180 : Part 1 : 2014

M/s Supreme Electricals (P) Ltd.
F-409(B), Road No. 14, V.K.I. Area
Distt : Jaipur-302013
Rajasthan

महोदय,

- कृपया अपने नवीकरण के संदर्भ में भेजे गए आवेदन पत्र दिनांक 06/10/2020 का अवलोकन करें। हमें यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि आपके प्रमाणन लाइसेंस का दिनांक 25/10/2020 से 24/10/2023 तक नवीकरण हो गया है।
- कृपया ध्यान दें कि यह लाइसेंस उपरोक्त लिखी अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा, अंतः आपसे अनुरोध है कि आप अपना लाइसेंस नवीकरण कराने के लिए आवेदन पत्र, नवीकरण आवेदन शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मुहरांकन शुल्क के साथ अगले नवीकरण की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व हमारे ऑनलाइन पोर्टल www.manakonline.in द्वारा प्रेषित ही स्वीकार किये जायेंगे।
- लाइसेंस नवीकरण की पृष्ठांकन शीट 06 संलग्न है। इसे कृपया आपके पास उपलब्ध मूल लाइसेंस के साथ जोड़ लें।

धन्यवाद

भवदीय

विशाल
25/11/2020
(विशाल तोमर)
वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख

संलग्न : यथोक्त

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.

Director/ Auth. Signatory



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Jaipur Branch Office

Address: Manak Bhawan, Prithviraj Road
C-Scheme-Jaipur|302005

दूरभाष Phones 01412223282, 83

फैक्स Fax: 01412223281

ई-मेल e-mail: jbo@bis.org.in

वेब web : http://www.bis.org.in

लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 8400070311 की संलग्नी

ATTACHMENT TO LICENCE NO. CM/L - 8400070311

सी एम/एल संख्या CML/NO	लाइसेंसधारी का पता सहित नाम NAME OF THE LICENSEE WITH THE ADDRESS	उत्पाद का नाम NAME OF THE PRODUCT	भा मा संख्या IS NO.
8400070311	Supreme Electricals (P) Ltd. F-409(B), Road No. 14, V.K.I. Area Distt : Jaipur-302013 Rajasthan	Outdoor/Indoor type oil immersed distribution transformers upto and including 2500 kVA, 33 kV - Part 1 Mineral oil immersed	1180 : Part 1 : 2014

पृष्ठांकन संख्या 06 दिनांक 25/11/2020
ENDORSEMENT NO. 06 DATED _____

यह लाइसेंस 24/10/2020 तक वैद्य था।


Whereas, the licence was valid upto 24/10/2020,

अब, नवीकरण के उपरान्त, लाइसेंस की वैधता, जो मूल लाइसेंस की प्रथम अनुसूची/पृष्ठांकन संख्या 04 में दर्शायी गयी है, बढ़ाकर पच्चीस अक्टूबर दो हजार बीस से चौबीस अक्टूबर दो हजार तेईस तक कर दी गई है।

Now, consequent upon renewal, the validity of the licence given in the endorsement No. 04 has been extended from Twenty Fifth October Two Thousand Twenty to Twenty Fourth October Two Thousand Twenty Three.

लाइसेंस की अन्य निबंधन व शर्तें यथावत हैं।

Other terms and conditions of Licence remain the same.


25/11/2020
(विशाल तोमर)
वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.


Director/ Auth. Signatory



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
भारत सरकार
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public
Distribution, GOVT. OF INDIA

जयपुर शाखा कार्यालय
Jaipur Branch Office

पता/Address: मानक भवन, पृथ्वीराज रोड,
सी-स्कीम, जयपुर-302005
Manak Bhawan, Prithviraj Road
C-Scheme- Jaipur 302005

दूरभाष/Phones 0141-2223282,2223283,2223284

फैक्स/fax: 0141-2223281

ई-मेल/E-Mail: jbo@bis.org.in

वेबसाइट/web : http://www.bis.org.in

लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 8400070311 की संलग्नी
ATTACHMENT TO LICENCE NO. CM/L - 8400070311

सी एम/एल संख्या CML/NO	लाइसेंसधारी का पता सहित नाम NAME OF THE LICENSEE WITH THE ADDRESS	उत्पाद का नाम NAME OF THE PRODUCT	भा मा संख्या IS NO.
8400070311	M/s Supreme Electricals (P) Ltd. F-409(B), Road No. 14, V.K.I. Area, Distt.: Jaipur (Rajasthan)-302013	Outdoor type oil immersed distribution transformers up to and including 2500 kVA, 33 kV- Part I- Mineral oil immersed	IS 1180 : Part I : 2014

पृष्ठांकन संख्या 5 दिनांक Dated:
ENDORSEMENT NO. 5 DATED 17/12/2018

(Superseding Endorsement No. 03 dated 12-11-2018)

यह लाइसेंस चौबीस अक्टूबर दो हजार अठारह तक वैध था।

Whereas, the licence was valid upto Twenty Fourth October Two Thousand Eighteen.


अब, नवीनीकरण के उपरांत, लाइसेंस की वैधता, जो मूल लाइसेंस की प्रथम अनुसूची/पृष्ठांकन संख्या 3 में दर्शायी गई है, बढ़ाकर पच्चीस अक्टूबर दो हजार अठारह से चौबीस अक्टूबर दो हजार बीस तक कर दी गई है।


Now, consequent upon renewal, the validity of the licence given in first schedule of the original licence/endorsement No 3 has been extended from Twenty Fifth October Two Thousand and Eighteen to Twenty Fourth October Two Thousand and Twenty

लाइसेंस की अन्य निबन्धन व शर्तें यथावत हैं।

Other terms and conditions of Licence remain the same.

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.


Director/ Auth. Signatory


(अभिहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)
(नीरज कुमार शर्मा)
वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Jaipur Branch Office

पता
Address: Manak Bhawan, Prithviraj Road
C-Scheme-Jaipur-302005
दूरभाष Phones: 01412223282, 83
फैक्स Fax: 01412223281
ई-मेल e-mail: bo@bis.org.in
वेब web: http://www.bis.org.in

पंजीकृत/पावती

हमारा संदर्भ : JPBO/L- 8400070311

दिनांक - 27/11/2017

विषय : **प्रमाणन मुहर लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 8400070311 का नवीकरण**
आई एस - 1180 : Part 1 : 2014


M/s Supreme Electricals (P) Ltd.,
F-409(B), Road No.14, V.K.I.Area, JAIPUR - 302013
जिला : Jaipur
Rajasthan

महोदय,

- कृपया अपने नवीकरण के संदर्भ में भेजे गए आवेदन पत्र का अवलोकन करें। हमें यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि आपके प्रमाणन लाइसेंस का दिनांक 25/10/2017 से 24/10/2018 तक नवीकरण हो गया है।
- कृपया ध्यान दें कि यह लाइसेंस उपरोक्त लिखी अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा, अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपना लाइसेंस नवीकरण कराने के लिए आवेदन पत्र, नवीकरण आवेदन शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मुहरांकन शुल्क के साथ अगले नवीकरण की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व भेजें।
- *लाइसेंस नवीकरण की पृष्ठांकन शीट संलग्न है। इसे कृपया आपके पास उपलब्ध मूल लाइसेंस के साथ जोड़ लें।

धन्यवाद

संलग्न : यथोक्त


(S.K. Kanogia)
Scientist-E

M/s Supreme Electricals Pvt. Ltd.



Director/ Auth. Signatory



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Jaipur Branch Office

Address : Manak Bhawan, Prithviraj Road
C-Scheme
Jaipur
302005
Phones : 01412223282, 83
Fax : 01412223281
E-mail : bo@bis.org.in
Web : http://www.bis.org.in

ATTACHMENT TO LICENCE NO. CM/L- 8400070311

<u>CML NO</u>	<u>NAME OF THE LICENSEE WITH ADDRESS</u>	<u>PRODUCT</u>	<u>IS NO</u>
8400070311	Supreme Electricals (P) Ltd., F-409(B), Road No.14, V.K.I.Area, JAIPUR - 302013 Jaipur Rajasthan	Outdoor type oil immersed distribution transformers up to and including 2500 KVA, 33KV -Part-1 Mineral oil immersed	IS 1180 : Part 1 : 2014

ENDORSEMENT NO. 2 Dated 29.11.2017

Renewed for a further period of one year from Twenty Fifth October Two Thousand and Seventeen to Twenty Fourth October Two Thousand and Eighteen.


Consequent upon the revision of rate of marking fee, columns(s) three of the Second Schedule of the licence have been revised as under with effect from 24/08/2016.

Unit- 1Kva
Rs. 3.00 per unit for the 1st All Units

as relevant with the minimum of Rs. 114,000.00 an operative period of one year subject to such concessions as may be admissible.

Other terms and conditions of Licence remain the same.

Supreme Electricals Pvt. Ltd.


Director/ Auth. Signatory



(S.K.Kanogia)
Scientist-E



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Jaipur Branch Office

Address: Manak Bhawan, Prithviraj Road
C-Scheme-Jaipur-302005
Phones : 01412223282, 83
Fax: 01412223281
E-Mail: bo@bis.org.in
web : http://www.bis.org.in

REGISTERED A.D

Our Ref: JPBO/L- 8400070311

Dated : 27 Nov 2017

Subject : BIS CERTIFICATION MARKS LICENCE NO. CML/- 8400070311

M/s Supreme Electricals (P) Ltd.,
F-409(B), Road No.14, V.K.I.Area, JAIPUR - 302013,
Distt : Jaipur
Rajasthan

Dear Sir,

We are forwarding herewith endorsement sheets No.1 with respect to the following :

- a) Renewal
- b) Revision of Scheme of Testing and Inspection
- c) Revision of Rate of Marking Fee
- d) Inclusion of new varieties

Kindly acknowledge the receipt.


Thanking you.

Yours faithfully,

(S.K.Kanogia)
Scientist-E

Encl : As above

Supreme Electricals Pvt. Ltd.


Director/ Auth. Signatory



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Address : Manak Bhawan, Prithviraj Road
C-Scheme
Jaipur
302005
Phones : 01412223282, 83

Jaipur Branch Office

Fax : 01412223281
E-mail : bo@bis.org.in
Web : <http://www.bis.org.in>

ATTACHMENT TO LICENCE NO. CM/L- 8400070311

<u>CML NO</u>	<u>NAME OF THE LICENSEE WITH ADDRESS</u>	<u>PRODUCT</u>	<u>IS NO</u>
8400070311	Supreme Electricals (P) Ltd., F-409(B), Road No.14, V.K.I.Area, JAIPUR - 302013 Jaipur Rajasthan	Outdoor type oil immersed distribution transformers up to and including 2500 KVA, 33KV -Part-1 Mineral oil immersed	IS 1180 : Part 1 : 2014


ENDORSEMENT NO. 1 Dated 29.11.2017

The following additional (sizes/types/grades etc.) has (have) been included in Columns(2) of the first schedule and column (1) of the the Second Schedule of the Licence alongwith the Standard Mark in Column (1) of First Schedule with effect from Eleven November Two Thousand and Seventeen.

OUTDOOR TYPE, THREE PHASE, NON-SEALED TYPE, ALUMINIUM-WOUND, COLD ROLLED GRAIN ORIENTED STEEL CORE, NOMINAL SYSTEM VOLTAGE (HV) 11 KV, (a)ENERGY EFFICIENCY LEVEL 2- 25, 40, 63, 100 KVA

Other terms and conditions of Licence remain the same.

for Supreme Electricals Pvt. Ltd.


Director/ Auth. Signatory



(S.K.Kanogia)

Scientist-E



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Jaipur Branch Office

पता: Manak Bhawan, Prithviraj Road
Address: C-Scheme-Jaipur 302005
दूरभाष Phones: 01412223282, 83
फैक्स Fax: 01412223281
ई-मेल e-mail: jbo@bis.org.in
वेब web: http://www.bis.org.in

पंजीकृत पावती सूचना

हमारा संदर्भ : सी एम/एल - 8400070311 /1565

दिनांक -
12/01/2017

विषय : आई एस 1180 : Part 1 : 2014 के अनुरूप भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 8400070311 प्रदान करने के संबंध/संदर्भ में।

M/s Supreme Electricals (P) Ltd.,
F-409(B), Road No.14, V.K.I.Area,
जिला : Jaipur(Rajasthan)-302013

महोदय,

आपके आवेदन के संदर्भ में हम यह सहर्ष सूचित करते हैं कि आपको अपने निम्न उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग करने के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है:

उत्पाद : Outdoor type oil immersed distribution transformers up to and including 2500 kVA, 33 kV:Part 1 Mineral oil immersed

आई एस : IS 1180 : Part 1 : 2014

टाइप/ साइज़/ ग्रेड/ किस्म:

1. THREE PHASE, NON SEALED TYPE, ALUMINIUM WOUND, COLD ROLLED GRAIN ORIENTED STEEL CORE, NOMINAL SYSTEM VOLTAGE (HV) 11KV, for following ratings:

(a) ENERGY EFFICIENCY LEVEL 1 - 10, 25, 40, 63, 100, 160 KVA.

(b) ENERGY EFFICIENCY LEVEL 2 - 16 KVA.

FOR 10 KVA, MAXIMUM TOTAL LOSSES @50% RATED LOAD 98W, @100% RATED LOAD 300W.

FOR 40KVA, MAXIMUM TOTAL LOSSES 50% RATED LOAD 277W, @100% RATED LOAD 914W.

- आपको यह लाइसेंस इस स्पष्ट शर्त पर दिया जा रहा है कि आप उक्त भारतीय मानक के अनुरूप खरा उतरने वाले समस्त/अधिकांश उत्पादन पर मानक मुहर लगाएंगे।
- आपको प्रदान किए गए लाइसेंस का नंबर सीएम/एल - 8400070311 है जो दिनांक 25/10/2016 से लागू है तथा दिनांक 24/10/2017 तक वैध है। आप द्वारा किए जाने वाले पत्राचार में इस लाइसेंस नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- भा मा ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम 6 के उप विनियम (2) के अनुसार आप द्वारा 1000/- ₹ लाइसेंस शुल्क इस लाइसेंस की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित और आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 25-10-2016 द्वारा सहमत ₹ 113440.00 मुहरांकन शुल्क का भुगतान लाइसेंस की वैधता अवधि के लिए दिनांक 25/10/2016 से किया जाना है।
सेवा कर, जैसा उपयुक्त हो, देय होगा
- आप द्वारा न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान किया जाएगा, चाहे आपने अपने उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग किया हो अथवा नहीं। लाइसेंस शुल्क (₹ 1000/-) और न्यूनतम मुहरांकन शुल्क के लिए हमारी रसीद संख्या 8434263 दिनांक 20/10/2016 ₹ 131606.00 संलग्न है/अलग से भेजी जाएगी।
- यह अग्रिम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क प्रत्येक नवीकरण के समय अगले वर्ष के लिए जमा रहेगा। नवीकरण के समय आपको मुहरांकित उत्पादन पर इकाई दर के अनुसार, या वास्तविक मुहरांकन शुल्क या न्यूनतम मुहरांकन शुल्क, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।

P.T.O.

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.


Director/ Auth. Signatory


7. उत्पाद की मुहरांकित मात्रा की रिपोर्ट एवं इकाई दर के आधार पर मुहरांकन शुल्क की गणना और उसकी प्राप्ति को सुचारू बनाने की दृष्टि से प्रथम नवीकरण के समय शुल्क की गणना लाइसेंस जारी होने के प्रथम नौ माह के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। द्वितीय तथा आगे के नवीकरण के समय यह गणना पूर्व वर्ष के अन्तिम तीन माह तथा चालू वर्ष के प्रथम नौ माह को शामिल करते हुए 12 महीनों के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। लाइसेंस के समाप्त होने की स्थिति में मुहरांकन शुल्क की गणना समाप्ति की तिथि तक के समस्त मुहरांकित उत्पादन पर की जाएगी।
8. आपके पत्र दिनांक 20-10-2016 द्वारा आप द्वारा पहले ही स्वीकृत परीक्षण एवं निरीक्षण योजना (एस टी आई) STI/1180(Pt1)/4 Oct 2016 का आपके संगठन द्वारा पूर्णतया एवं सख्ती से अनुपालन करना होगा। इस योजना के प्रचालन की निगरानी आपके संगठन में गुणता नियंत्रण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा करनी होगी। अंतः उनका नाम एवं पदनाम हमें सूचित करें। इस संबंध में आपको भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना हमें प्रेशर करनी होगी।
9. हम मानक मुहर के अधिमान्य आयामों का विवरण संलग्न कर रहे हैं ताकि आप उपरोक्त उत्पाद पर मुहर लगाने के लिए मानक मुहर का डिजाइन बना सकें। मानक मुहर का किसी भी साइज में फोटो अनुमत है। इससे मानक मुहर के विभिन्न आयामों में समानुपात बनाया रखा जा सकेगा। जहाँ तक संभव हो, अधिमान्य आयामों का ही उपयोग किया जाए। कृपया मानक मुहर के स्टैन्सिल/लेबल/रेटिंग प्लेट का डिजाइन हमसे अनुमोदित कराएँ। अपने उपरोक्त उत्पाद पर मुहरांकन आरंभ करने की अनुमति आपको यह डिजाइन अनुमोदित कराने के बाद ही दी जाएगी।
10. आपके जिस उत्पाद के लिए लाइसेंस दिया गया है, आप उस के मुहरांकित होने का विज्ञापन लाइसेंस की वैधता के दौरान होर्डिंगों, सलाइडों और अखबारों में दे सकते हैं। लैटरहेड और प्रचार साहित्य में मानक मुहर के उपयोग की अनुमति तभी दी जाएगी, जब आप आश्वासन देंगे कि लाइसेंस के समाप्त या रद्द होने की दशा में आप उन लैटरहेड इत्यादि का नष्ट कर देंगे अथवा उन पर से मानक मुहर को मिटा देंगे। यह आश्वासन आपको संलग्न प्रपत्र में देना होगा।
11. आपसे अनुरोध है कि अपने उत्पाद पर मानक मुहर लगाने की शुरुआत करने की वास्तविक तिथि से हमें अवगत कराएँ। उस समय परीक्षण और निरीक्षण योजना (एस टी आई) को अपनाने व परीक्षण रिकार्ड के रख रखाव में मदद करने के लिए हमारा निरीक्षण अधिकारी भी उपस्थित रह सकता है।
12. यह लाइसेंस F-409(B), Road No.14, V.K.I.Area, JAIPUR (Rajashan)- 302013 पर स्थित आपकी फैक्ट्री के लिए प्रदान किया गया है। इस लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों/विशेषाधिकारों का उपयोग आप किसी अन्य फर्म/कंपनी/फैक्ट्री इत्यादि के लिए नहीं करेंगे। यह लाइसेंस अहस्तान्तरणीय है। निर्माण एवं जाँच उपकरणों के लाइसेंसशुदा परिसर से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित हटाने की स्थिति में नए परिसर में स्थानान्तरित निर्माण एवं जाँच सुविधाओं का हमारे द्वारा संतोषजनक निरीक्षण कर लेने तथा लाइसेंस में नये परिसर को शामिल कर देने तक आपको मानक मुहर का उपयोग बन्द करना होगा।
13. आपकी फैक्ट्री के प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूने/नमूनों की जाँच रिपोर्ट (टों) की एक प्रति/प्रतियाँ आपके रिकार्ड के लिए संलग्न है।
14. आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सेवादाता इकाई (जहाँ लागू हो) का पता तथा शिकायत की स्थिति में जिस व्यक्ति से संपर्क करना हो, उसका नाम, पदनाम, दूरभाष तथा टेलीफ़ोन/फैक्स/ई-मेल आदि सूचित करें। एक लाइसेंसी होने के नाते आपका यह दायित्व है कि घोषित सेवादाता इकाइयों की सूची में होने वाले परिवर्तनों के बारे में आप हमें समय-समय पर सूचित करते रहें।
15. लाइसेंस दस्तावेज संलग्न हैं।
16. आपसे अनुरोध है कि आप संलग्न प्रपत्र सं. सीएमडी/पीएफ 615 पूर्ण रूप से भर कर हमें वापस भेजें।
17. बीआईएस लाइसेंसधारियों की जिम्मेदारियाँ नामक अनुदेश आपकी सूचना/अनुपालन के लिए संलग्न है। कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

The licence mentioned above is granted on the basis of your earlier undertaking that you will get the varieties that are included by virtue of the grouping guidelines without testing, tested for routine and type tests from any BIS recognized lab before marking the standard mark on those varieties. Use of standard mark on varieties that are covered under the scope of the above mentioned licence before such testing shall be deemed intentional violation of STI and terms and conditions of the licence and suitable action would be taken which may include stoppage of marking and/or cancellation of licence.

सधन्यवाद,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार


भवदीय,



(डी. गोस्वामी)

वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख

for Supreme Electricals Pvt. Ltd.

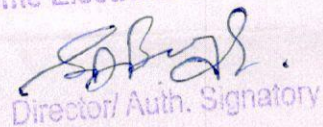
Director/ Auth. Signatory



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)
Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल- 8400070311
LICENCE NO. CM/L - 8400070311

1. यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मैसर्स सुप्रीम इलेक्ट्रीकल्स (प्रा.) लि.,
एफ-409(बी), रोड नं. 14, वी.के.आई. ऐरिया,
जिला-जयपुर (राजस्थान)-302013

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है), इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करता है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जायेगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कालम में किया गया है। वह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986(63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s Supreme Electricals (P) Ltd.,
F-409 (B), Road No. 14, V.K.I. Area,
Dist.: Jaipur (Rajasthan)-302013

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.

Director/ Auth. Signatory

2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ वे अधिकार और बाध्यताएँ हैं जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में है। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिन्ह लगाने की नियत फीस सम्यक् रीति से और नियत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की संतुष्टि के अनुरूप चलाएगा।

2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of this obligation, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the, Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.


3. यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) 25 अक्टूबर 2016 से 24 अक्टूबर 2017 तक विधिमान्य रहेगी और विनियमों में विहित रूप में इसका नवीनीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from TWENTY FIFTH OCTOBER, TWO THOUSAND SIXTEEN to TWENTY FOURTH OCTOBER, TWO THOUSAND SEVENTEEN and may be renewed as prescribed in the Regulations.

आज दो हजार सत्रह के मास के दिन हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित


Signed, Sealed and Dated this 18th day of Jan TWO THOUSAND SEVENTEEN

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS




(डी. गोस्वामी)
वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख
(D. Goswami)
Scientist 'F' & Head

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.




Director/ Auth. Signatory

प्रथम अनुसूची
THE FIRST SCHEDULE

मानक चिन्ह STANDARD MARK (1)	वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (2)	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S) (3)
IS 1180  Part I	<p>थ्री फेज, नॉन सिल्ड टाईप, एल्यूमिनियम वाउन्ड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड स्टील कोर, नोमिनल सिस्टम वोल्टेज (एचवी) 11किवी, के लिए विभिन्न रेटिंग्स :</p> <p>(अ) एनर्जी एफिसिएन्सी लेवल -1-10, 25, 40, 63, 100, 160किवीए, (ब) एनर्जी एफिसिएन्सी लेवल 2-16 किवीए, फॉर 10किवीए- अधिकतम टोटल लोसेज एट 50% रेटेड लोड- 98वा, एट 100% रेटेड लोड - 300वा फॉर 40किवीए, अधिकतम टोटल लोसेज एट 50% रेटेड लोड- 277वा, एट 100% रेटेड लोड - 914वा।</p> <p>1 THREE PHASE, NON SEALED TYPE, ALUMINIUM WOUND, COLD ROLLED GRAIN ORIENTED STEEL CORE, NOMINAL SYSTEM VOLTAGE (HV) 11KV, for following ratings: (a) ENERGY EFFICIENCY LEVEL 1 - 10, 25, 40, 63, 100, 160 KVA. (b) ENERGY EFFICIENCY LEVEL 2 - 16 KVA. FOR 10 KVA, MAXIMUM TOTAL LOSSES @50% RATED LOAD 98W, @100% RATED LOAD 300W. FOR 40KVA, MAXIMUM TOTAL LOSSES 50% RATED LOAD 277W, @100% RATED LOAD 914W.</p>	<p>आईएस 1180: भाग 1:2014</p> <p>IS 1180: Part 1: 2014</p> <p>बाहरी टाइप तेल तल्लीन वितरण ट्रांसफार्मर 2500 किवीए, 33 किवी सहित तक के लिए - विशिष्टि : भाग 1 खनिज तेल तल्लीन</p> <p>Outdoor type oil immersed distribution transformers up to and including 2500 kVA, 33 kV- Specification :Part 1 Mineral oil immersed</p>

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.



Director/Auth. Signatory

द्वितीय अनुसूची
THE SECOND SCHEDULE

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संख्या सीएम/एल- 8400070311 के लिए चिन्ह लगाने की फीस की अनुसूची
SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO.CM/L- 8400070311

वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	संदाय की रीति MANNER OF PAYMENT (4)
<p>थ्री फेज, नॉन सिल्ड टाईप, एल्यूमिनियम वाउंड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड स्टील कोर, नोमिनल सिस्टम वोल्टेज(एचवी) 11किवी, के लिए विभिन्न रेटिंग्स :</p> <p>(अ) एनर्जी एफिसिएन्सी लेवल -1-10,25,40,63,100, 160किवीए, (ब) एनर्जी एफिसिएन्सी लेवल 2-16 किवीए, फॉर 10किवीए- अधिकतम टोटल लोसेज एट 50% रेटेड लोड- 98वा, एट 100% रेटेड लोड - 300वा फॉर 40किवीए, अधिकतम टोटल लोसेज एट 50% रेटेड लोड- 277वा, एट 100% रेटेड लोड - 914वा।</p> <p>1.THREE PHASE, NON SEALED TYPE, ALUMINIUM WOUND, COLD ROLLED GRAIN ORIENTED STEEL CORE, NOMINAL SYSTEM VOLTAGE (HV) 11KV, for following ratings: (a)ENERGY EFFICIENCY LEVEL 1 - 10, 25, 40, 63, 100, 160 KVA. (b)ENERGY EFFICIENCY LEVEL 2 - 16 KVA. FOR 10 KVA, MAXIMUM TOTAL LOSSES @50% RATED LOAD 98W, @100% RATED LOAD 300W. FOR 40KVA, MAXIMUM TOTAL LOSSES 50%RATED LOAD 277W, @100% RATED LOAD 914W.</p>	1 KVA 1किवीए	<p>रु.3.00 प्रति इकाई सभी इकाइयों के साथ लागू अवधि के एक वर्ष के लिए रु.114000.00 न्यूनतम मुहरांकन शुल्क सहित</p> <p>Rs.3.00 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs.114000.00 during an operative period of one year.</p>	<p>(क) लाइसेंस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अंश देय होंगे और यह फीस अगले नवीनीकरण (नवीकरणी) के लिए जमा रहेंगी। (ख) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले नौ महीने के लिए चिन्ह लगाने पर इकाई दर से बनने वाली चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, जयपुर में देय होंगी। बाद के नवीकरणों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के अन्तिम तीन महीने और चालू अवधि के पहले नौ महीने शामिल होंगे या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देय होंगी। (ग) Actual marking fee for the first nine months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked on the minimum fee, whichever is higher, shall be payable at Jaipur at the time of the first renewal of the licence. For subsequent renewals, the actual marking fee for 12 months/period consisting of last three months of previous operative period and first nine months of the current operative period or the minimum fee, whichever is higher, shall be payable.</p>

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(डी. गोस्वामी)

वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

For Supreme Electricals Pvt. Ltd.

Director/ Auth. Signatory

